











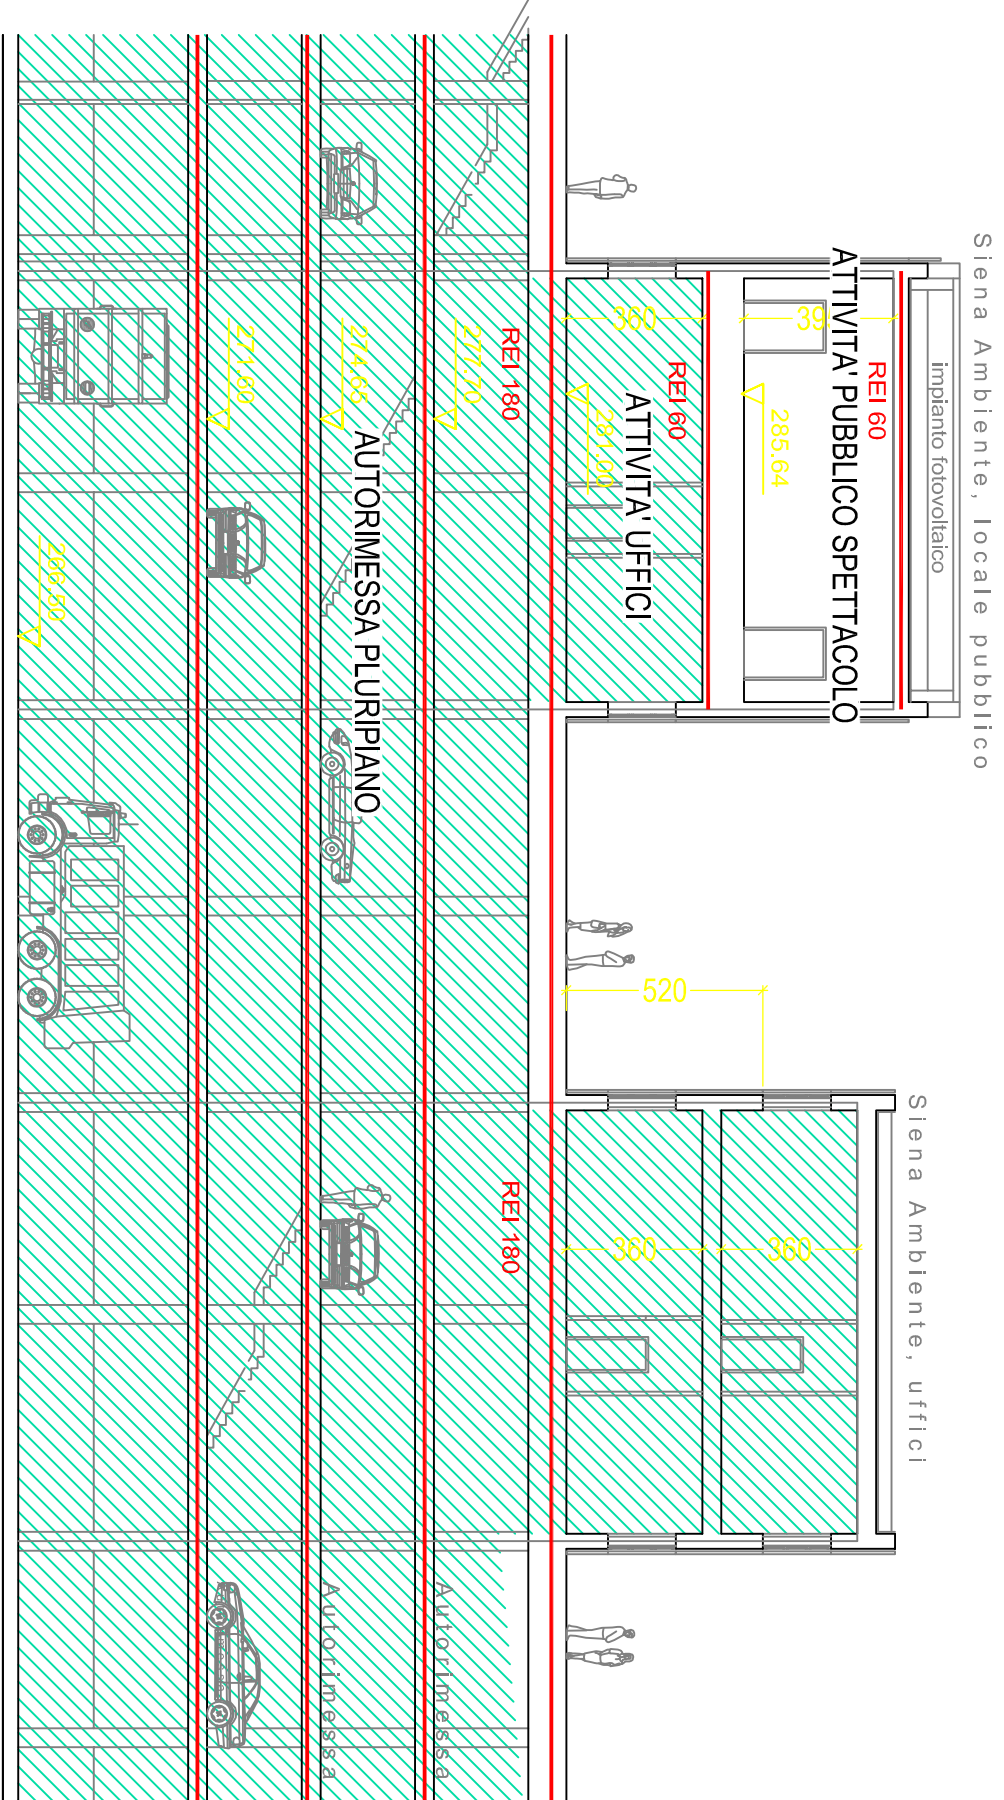
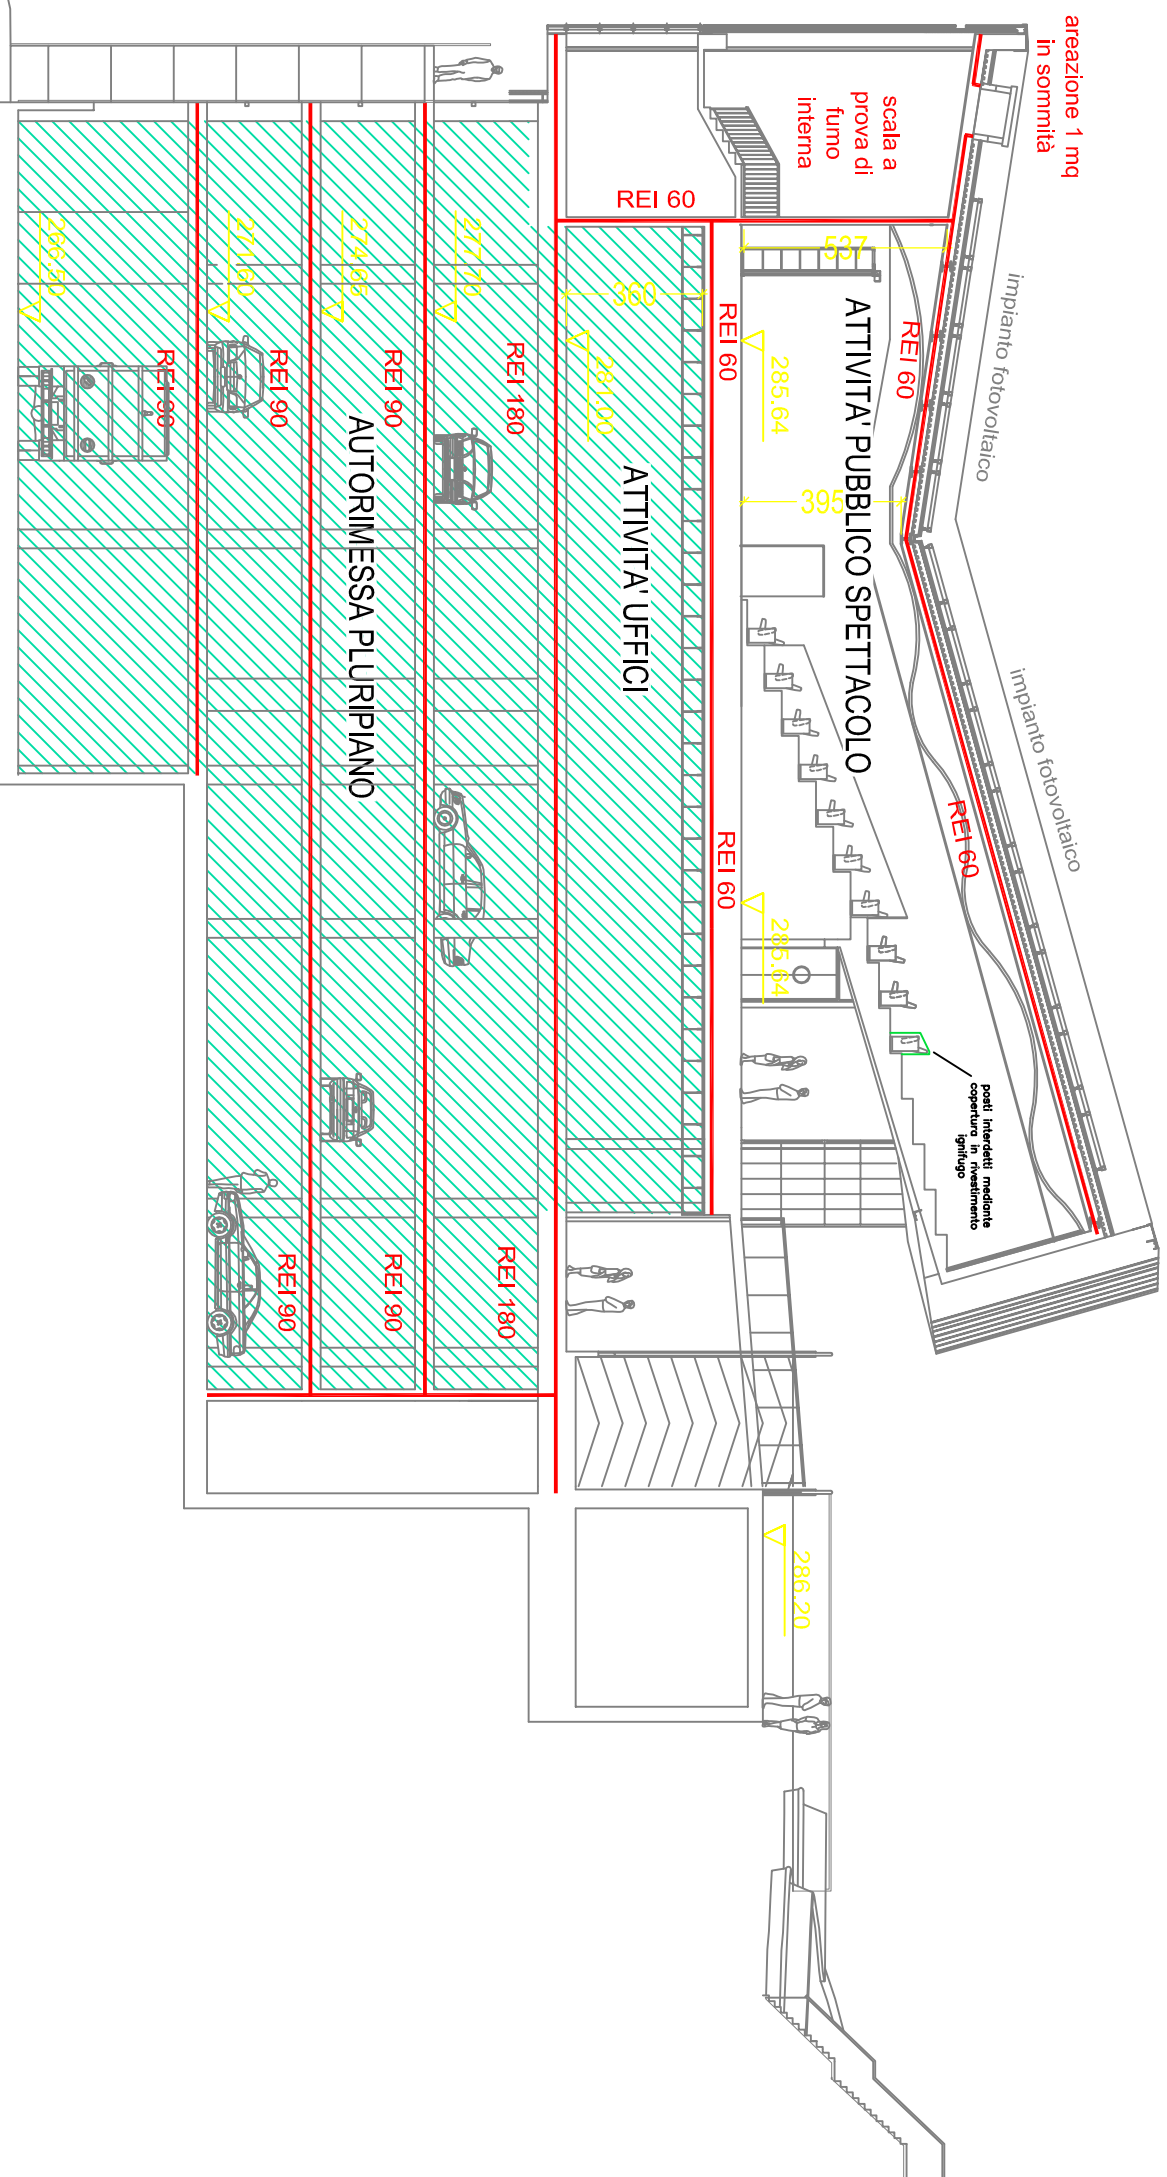


LEGENDA ANTINCENDIO


- | | | |
|---|---|---|
|  | PARETI REI | NOTA: TUTTE LE PARETI E TUTTI GLI SCALI CHE NON HANNO ESPRESSAMENTE INDICATA LA RESISTENZA AL FURTO PER IL PROGETTO, DOVRANNO ESSERE ALMENO PARI A R60 PER L'AUTORESSA, E R60 PER GLI UFFICI E PER LE RESIDENZE |
| | PORTA REI | |
|  | RETE IRRIGANTI | TIRAZIONE RETE IRRIGANTI A VISTA IN ACCORDO A NORMA UNI 8685. VERNICIATE COLORE ROSSO |
| | | |
|  | COLONNA VERTICALE ASSENTE/NE O DISCENSIVE | |
| | VALVOLA DI SEZIONAMENTO | |
|  | ATTACCO SINGOLO O DOPPIO MOTORI/PIRA/VVF | |
| | MASPO UNI 25 | |
|  | IPRANTE UNI 46 | |
| | | |
|  | ESTINTORI | |
| | ESTINTORE PORTATILE | |
|  | QUADRI ELETTRICI | |
| | QUADRO ELETTRICO DI ZONA | |
|  | VIE DI ESODO ED USCITE | |
| | | |
|  | PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO | |
| | PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO | |
|  | PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE | |
| | USCITA CON MANIGLIONE ANTIPANICO NEL VERSO DELL'ESODO | |
|  | LINGUEZZA ORIZZONTALE, VIA DI ESODO | |
| | SPAZIO CALDO PER PORTATORE DI HANDICAP | |
|  | LINGUEZZA ORIZZONTALE, VIA DI ESODO (PERCORSO CIECO) | |
| | | |




SEZIONE 1 1:200




SEZIONE 2 1:200

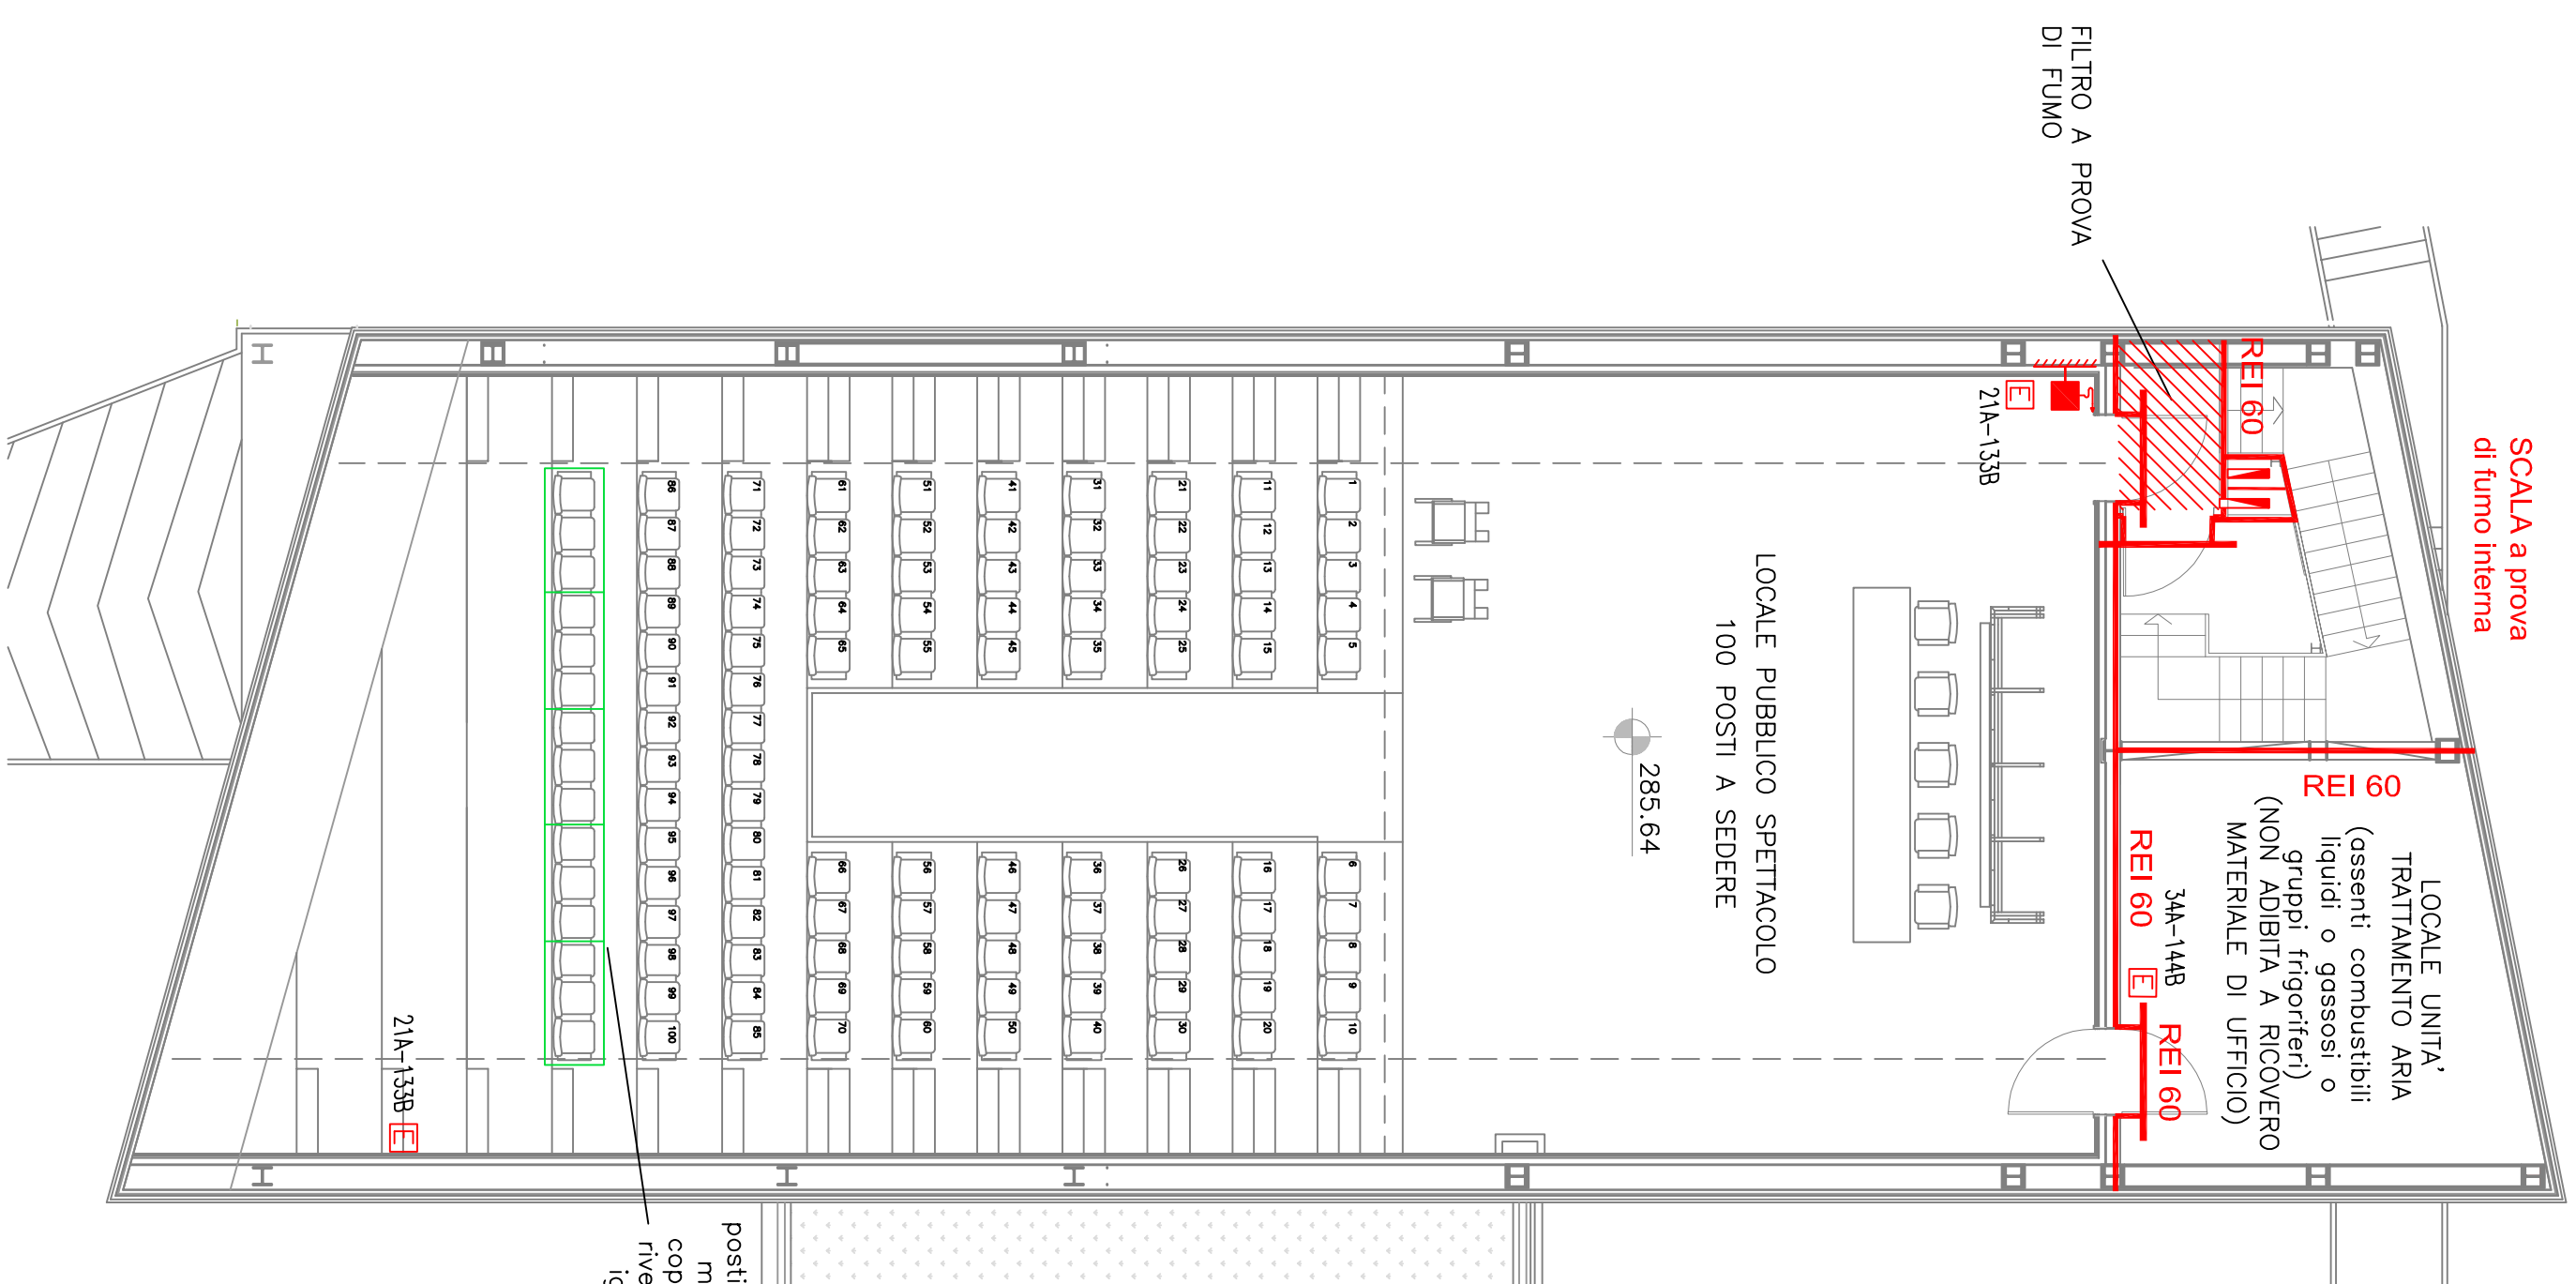

PIANTA LIVELLO 285.64 - 1:100 - (vista tribune)

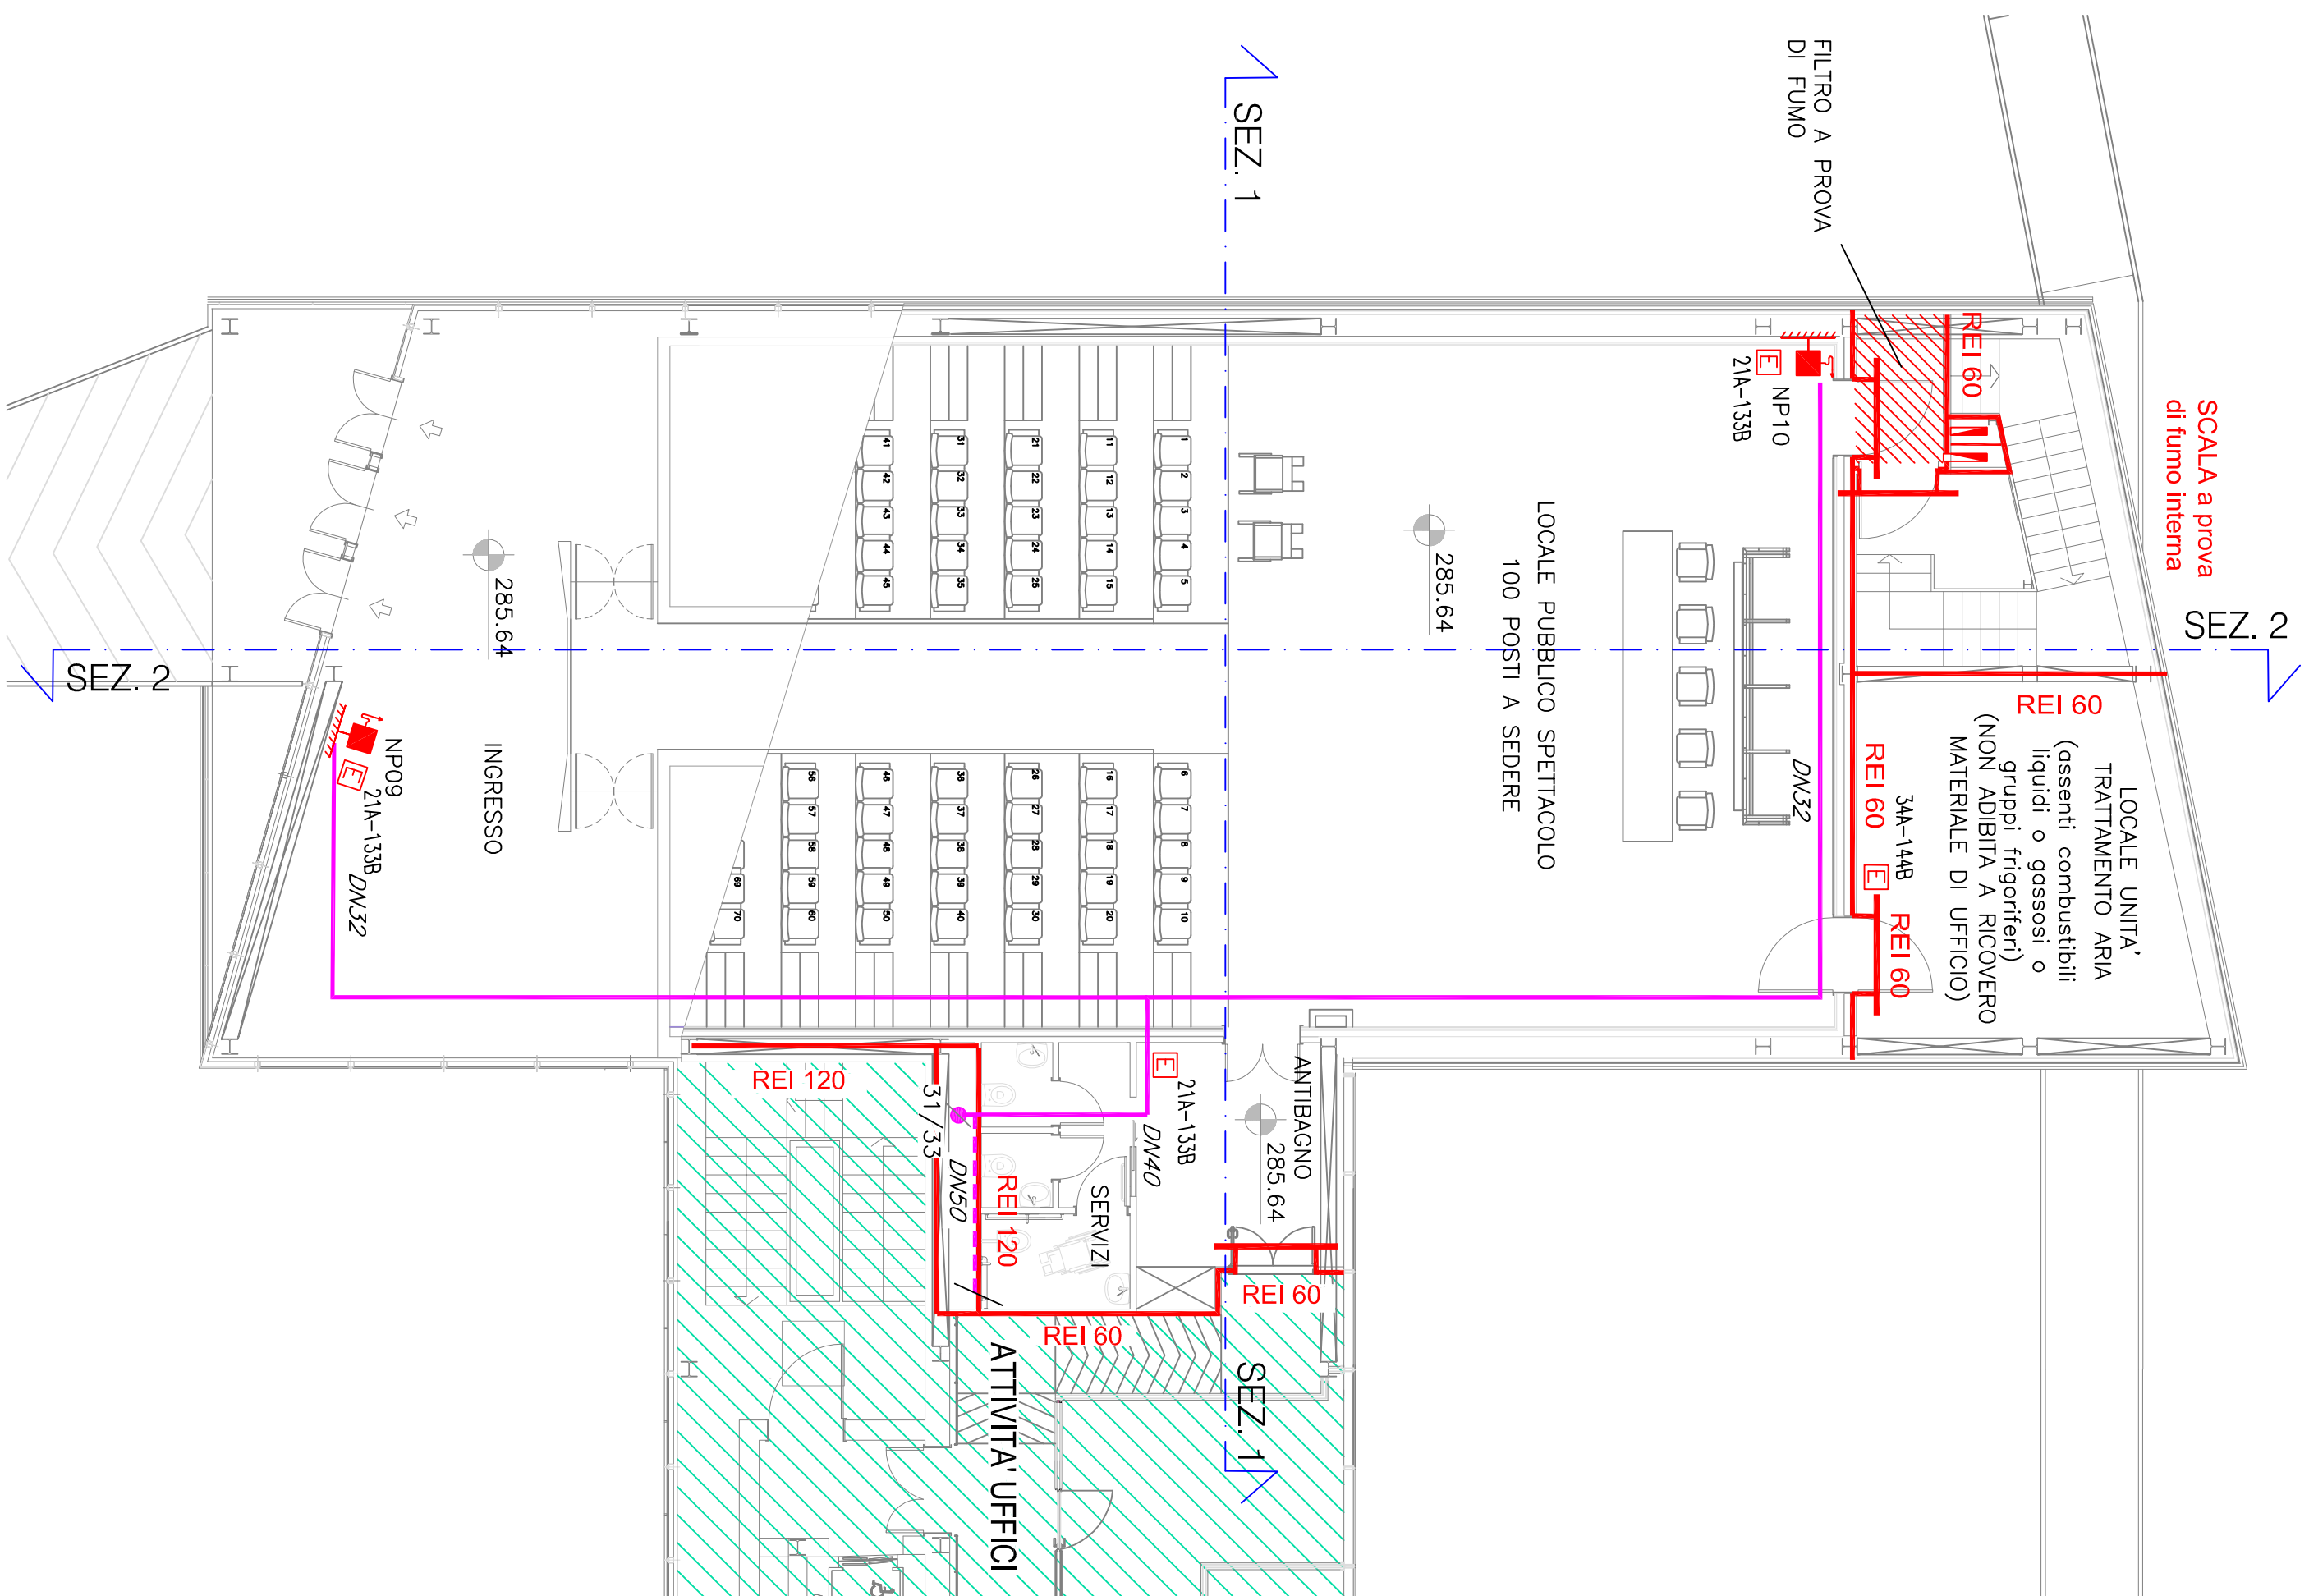

PIANTA LIVELLO 285.64 - 1:100 - (vista ingresso e sala)

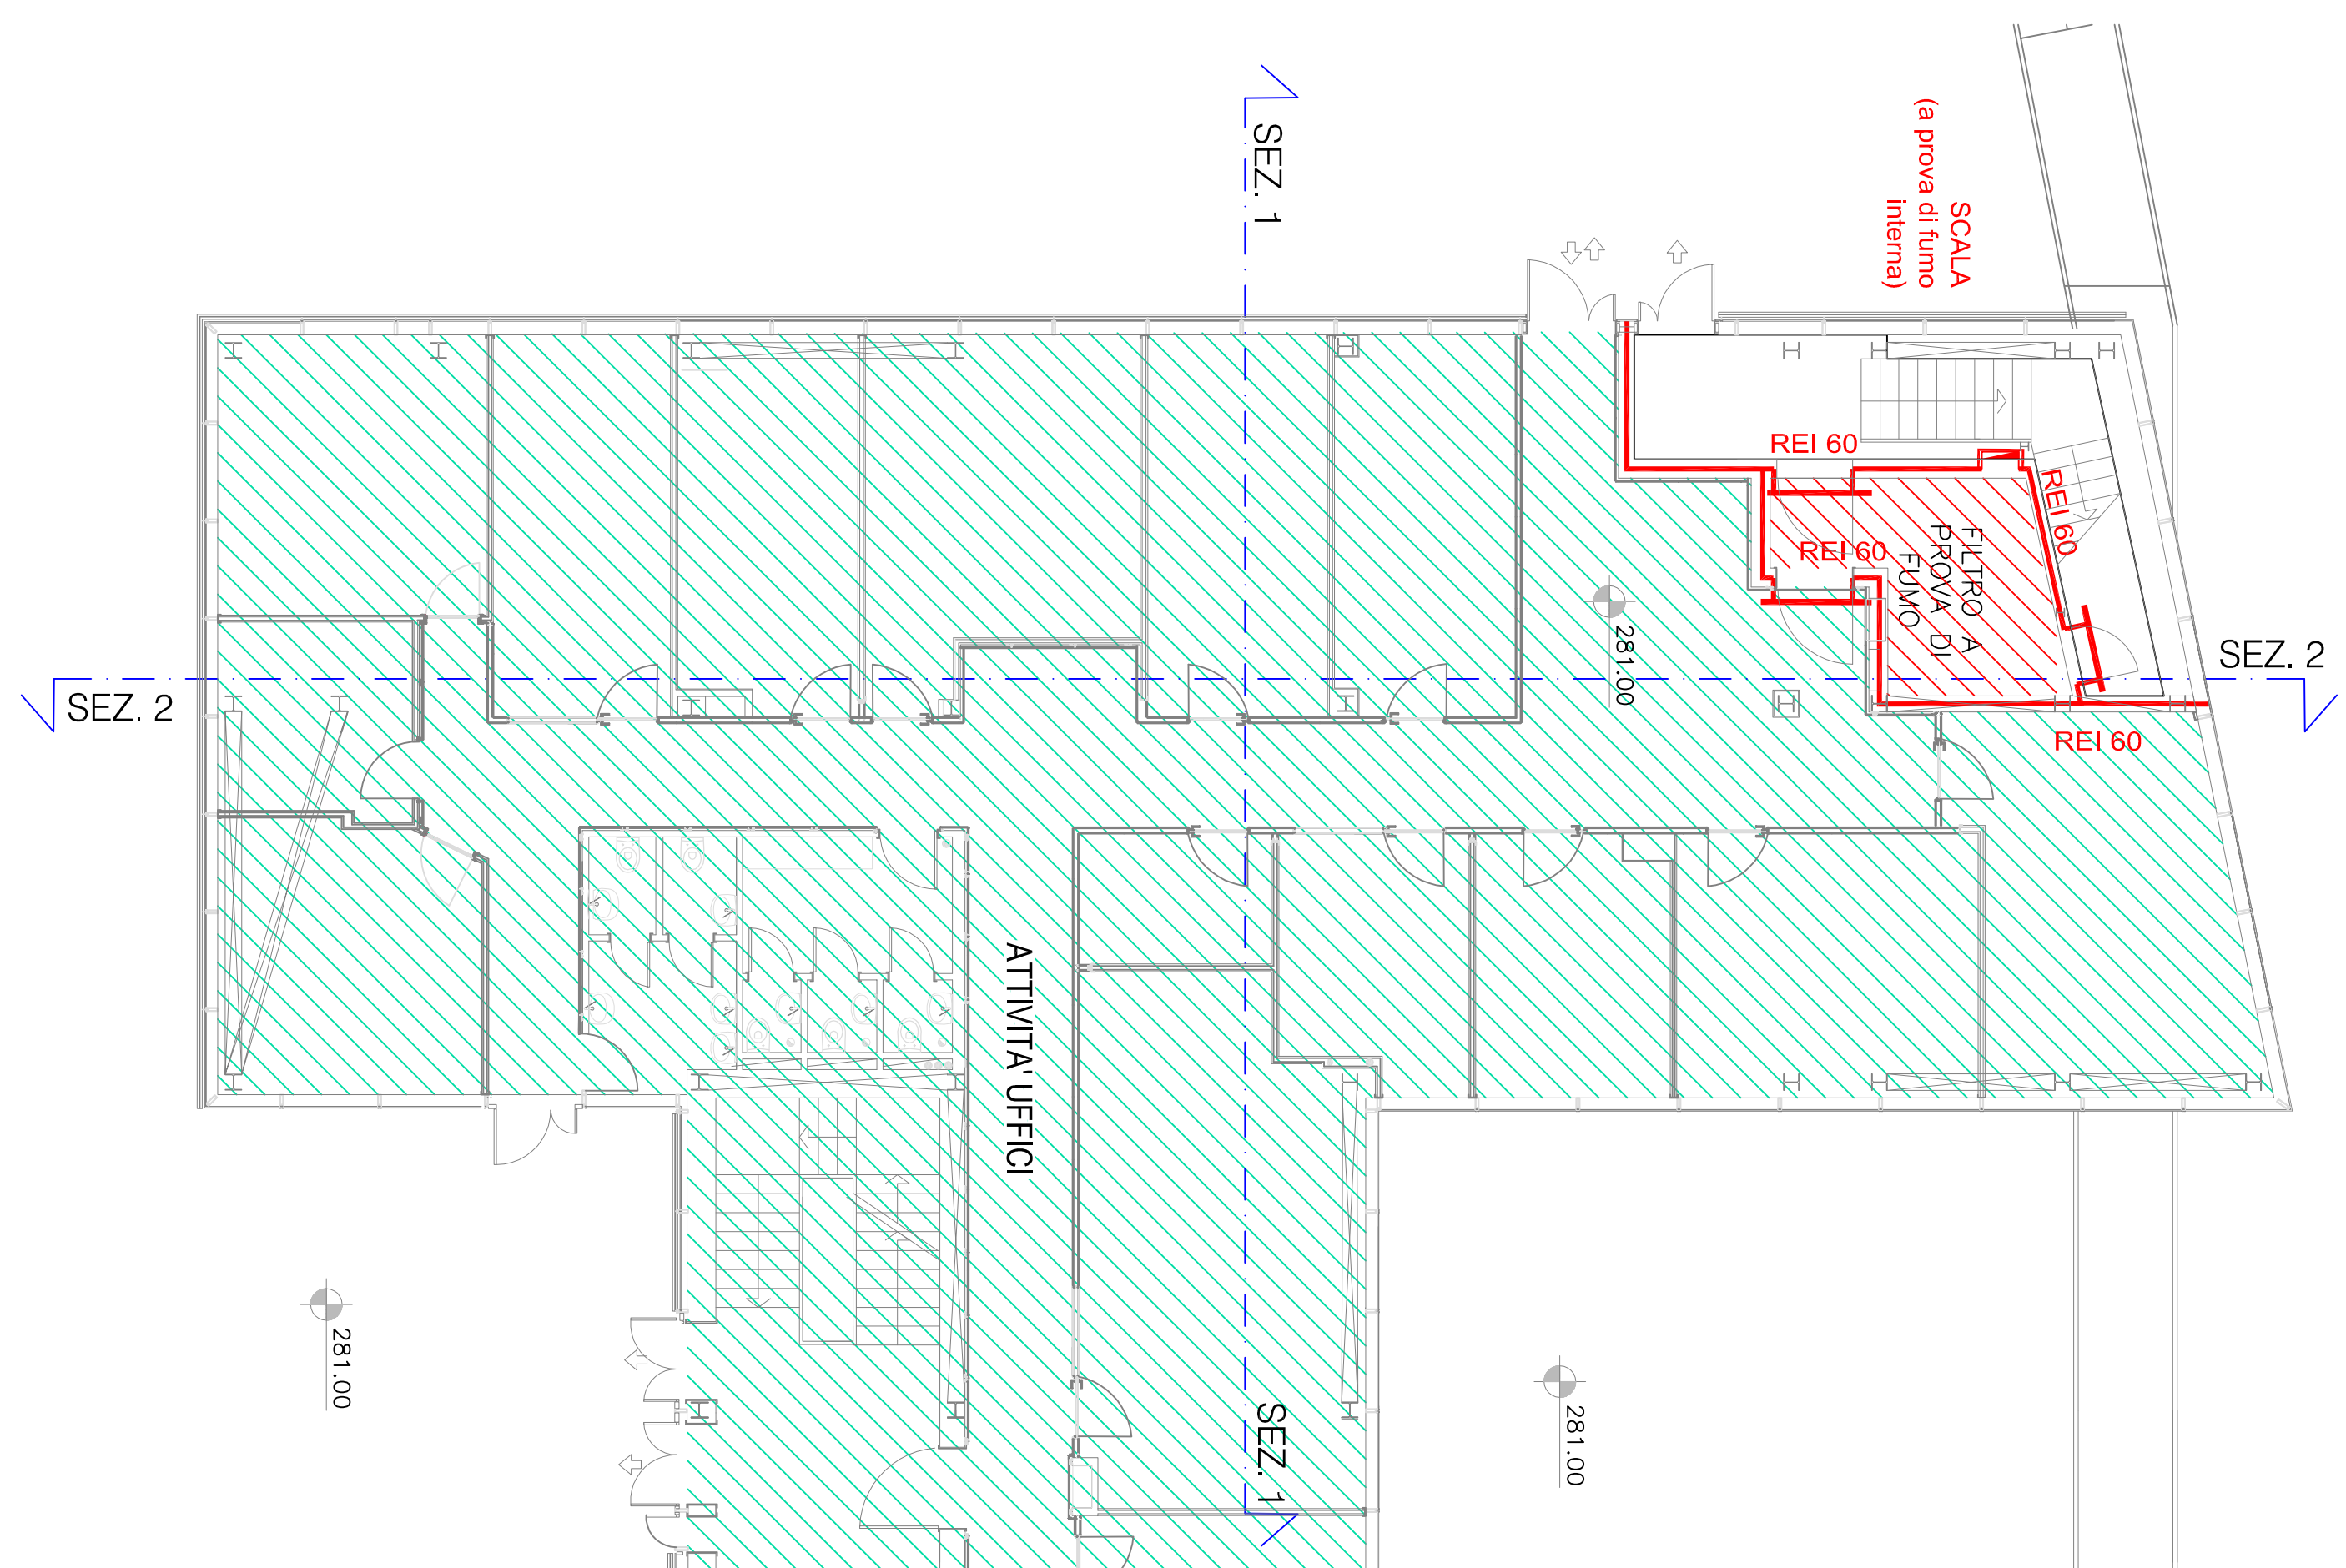

PIANTA LIVELLO 281.00 - 1:100

Commitente:

codice lavoro:	0042.05.07
data emissione:	Novembre 2016
revisione numero:	2
nome del file:	elaborati_grafici_int.05_05.06.doc

Il tecnico

Ing. CLAUDIO LOMBARD

Collaboratori:
Ing. ALESSIO MAGGAZZINI
Ing. ALBERTO NASTASI
Per. Ind. MARCO CANNONI
Per. Ind. CLAUDIO RUBEgni

OGGETTO:

**COMPARTIMENTAZIONI E MEZZI DI
PROTEZIONE ANTINCENDIO (IDRANT
ED ESTINTORI)**

**PIANTE Livelli 281.00 e 285.64
SEZIONI 1 e 2**

Scala 1:100

Disegno numer

IT.A.EG 07.01